

A tűzvédelmi hatóság engedélyével az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat az előzőektől eltérően is méretezhető azon az 1000 főnél, kevesebb állandó lakosú településen, a) amelyben vagy azon kívül, de annak minden védendő építményétől, valamint szabadterétől 200 méteres távolságon belül oltóvízellátásra figyelembe vehető – a település mértékadó tűzszakasz területének megfelelő mennyiségű vizet biztosító – természetes vagy mesterséges víznyerő hely van; b) amelyben a település mértékadó tűzszakasz területének megfelelő oltóvíz-intenzitást más műszaki megoldásokkal (víztároló, stb.) biztosítják.

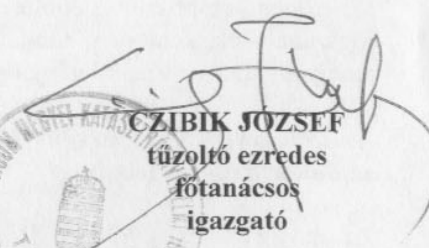
- A tűzcsapok telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell!
- A településen és a létesítményben – a fenti bekezdés szerinti eltérő méretezésű vízvezeték-hálózat kivételével – az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani.
- A tűzcsapokat a védendő szabadtéri éghető anyag tároló területétől, építménytől a megközelítési útvonalon mérten 100 m-nél távolabb és – a tűzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad.
- A tervezési területekre vonatkozó szabályozási előírások meghatározásakor a módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdései alapján a tűztávolságot a tűzoltóság határozza meg. A tűztávolság meghatározását az illetékességi területtel rendelkező tűzoltóság a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet figyelembevételével határozza meg.
- A településrészen a tűzjelzési lehetőséget biztosítani kell az 1996. évi XXXI. Törvény 5. § (5) bekezdés szerint.

A fenti észrevételeket a módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az 1996. évi XXXI. törvény és a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet előírásai indokolják.

A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánunk venni.

Tatabánya, 2009. május 21.

Tisztelettel:


CZIBIK JÓZSEF
 tűzoltó ezredes
 főtanácsos
 igazgató



Készült: 2 példányban
 Egy példány: 2 lap
 Kapják: 1. Irattár - eredetben
 2. Címzett - eredetben