



KÖRNYE KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

✉ 2851 Környe, Alkotmány u. 2.

☎: (34) 573-100
(34) 473-140

Iktatószám: 5248/2025.

Tárgy: gallyazással kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2025. október 15-től kezdődően az EON által megbízott cég a fák gallyazását végzi a területen.

Aki a gallyazási munkálatokig nem végzi el a szükséges ágak levágását, a megbízott cég fogja elvégezni.

A gallyazások elvégzéséhez a védőtávolságok betartása céljából a cég által rendelkezésre bocsátott útmutatót levelemhez mellékelem.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Környe, 2025. szeptember 26.

Tisztelettel:

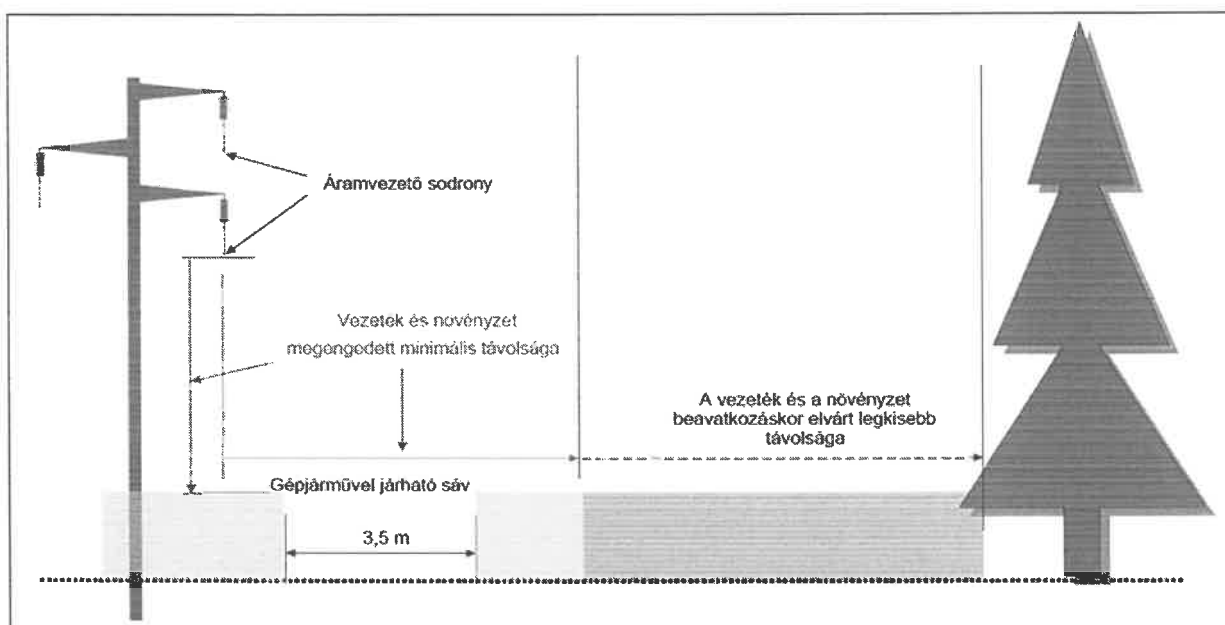

Orlovits Tímea
jegyző


Az ellenőrzési lap segédlete a szabadvezetékek biztonsági övezetének megfelelőségi vizsgálatához

Előírt távolságok			
Feszültség szint, vezetékfajta	Vezeték és növényzet megengedett minimális távolsága [m]	Vezeték és növényzet beavatkozás utáni elvárt legkisebb távolsága [m]	Megközelítési irány
KIF csupasz	1,50	2,00	Oldalról, alulról
KIF szigetelt	1,00	1,50	Oldalról, alulról, felülről
KÖF csupasz	2,50	5,00	Oldalról, alulról
KÖF burkolt	2,50	3,50	Oldalról, alulról
KÖF szigetelt	1,00	1,50	Oldalról, alulról, felülről
NAF	5,00	13,00	Oldalról
NAF	3,50	5,00	Alulról

Távolságok értelmezése

A táblázatban megadott minimális távolságok megítéléséhez a szél által okozott áramvezető és a növényzet mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.



Azonosító: 1210_eb_3	Az adott űrlap az SZ-158 A villamosművek biztonsági övezetének tisztántartása című rendelkezés melléklete.
Hatályba lépés dátuma: 2016.08.25.	Kérem, győződjön meg arról, hogy a hatályos példányt használja